


Legende

- | | |
|---|--|
| 1: Spannungsversorgung | 12: Internes Netzwerk Lcom |
| 2: externe Regelspannung 0-5V/0-10V | 13: IR-Empfänger Blende |
| 3: externer Freigabekontakt | 14: Sensor Umluft |
| 4: externe Ansteuerung Drehzahlstufen | 15: Sensor Frostschutz |
| 5: Sammelstörmeldung 230V (NO) | 16: Kabelfernbedienung (Zubehör) |
| 6: Anschluss 230V Ventil (Heizen 4-L) | 17: Swingmotor 1-4 |
| 7: Anschluss 230V Ventil Kühlen/Heizen (Kühlen 4-L) | 18: Swingmotor 5-6 (nur PWE 71-95 EC) |
| 8: externe Umschaltung Kühlen Heizen | 19: Ventilatormotor |
| 9: Werkskonfigurierung | 20: Ventilatormotor (nur PWE 71-95 EC) |
| 10: Netzwerkkonfigurierung | 21: interner Schwimmerschalter |
| 11: Funktionskonfigurierung | 22: interne Kondensatpumpe |


Farbcodes

- | | |
|-------|-------------|
| Wt | = weiß |
| Gn | = grün |
| Ye | = gelb |
| Pk | = Rosa |
| Gn/Ye | = Grün/Gelb |
| Bl | = Blau |
| Bn | = Braun |
| Bk | = Schwarz |
| Gr | = Grau |
| Vi | = Violett |
| Or | = Orange |
| Rd | = Rot |

KRONE AG		
	bearbeitet:	geändert:
Name:	D.S.	
Datum:	29.10.2021	
Uhrzeit:		
PWE 28 EC bis PWE 95 EC		

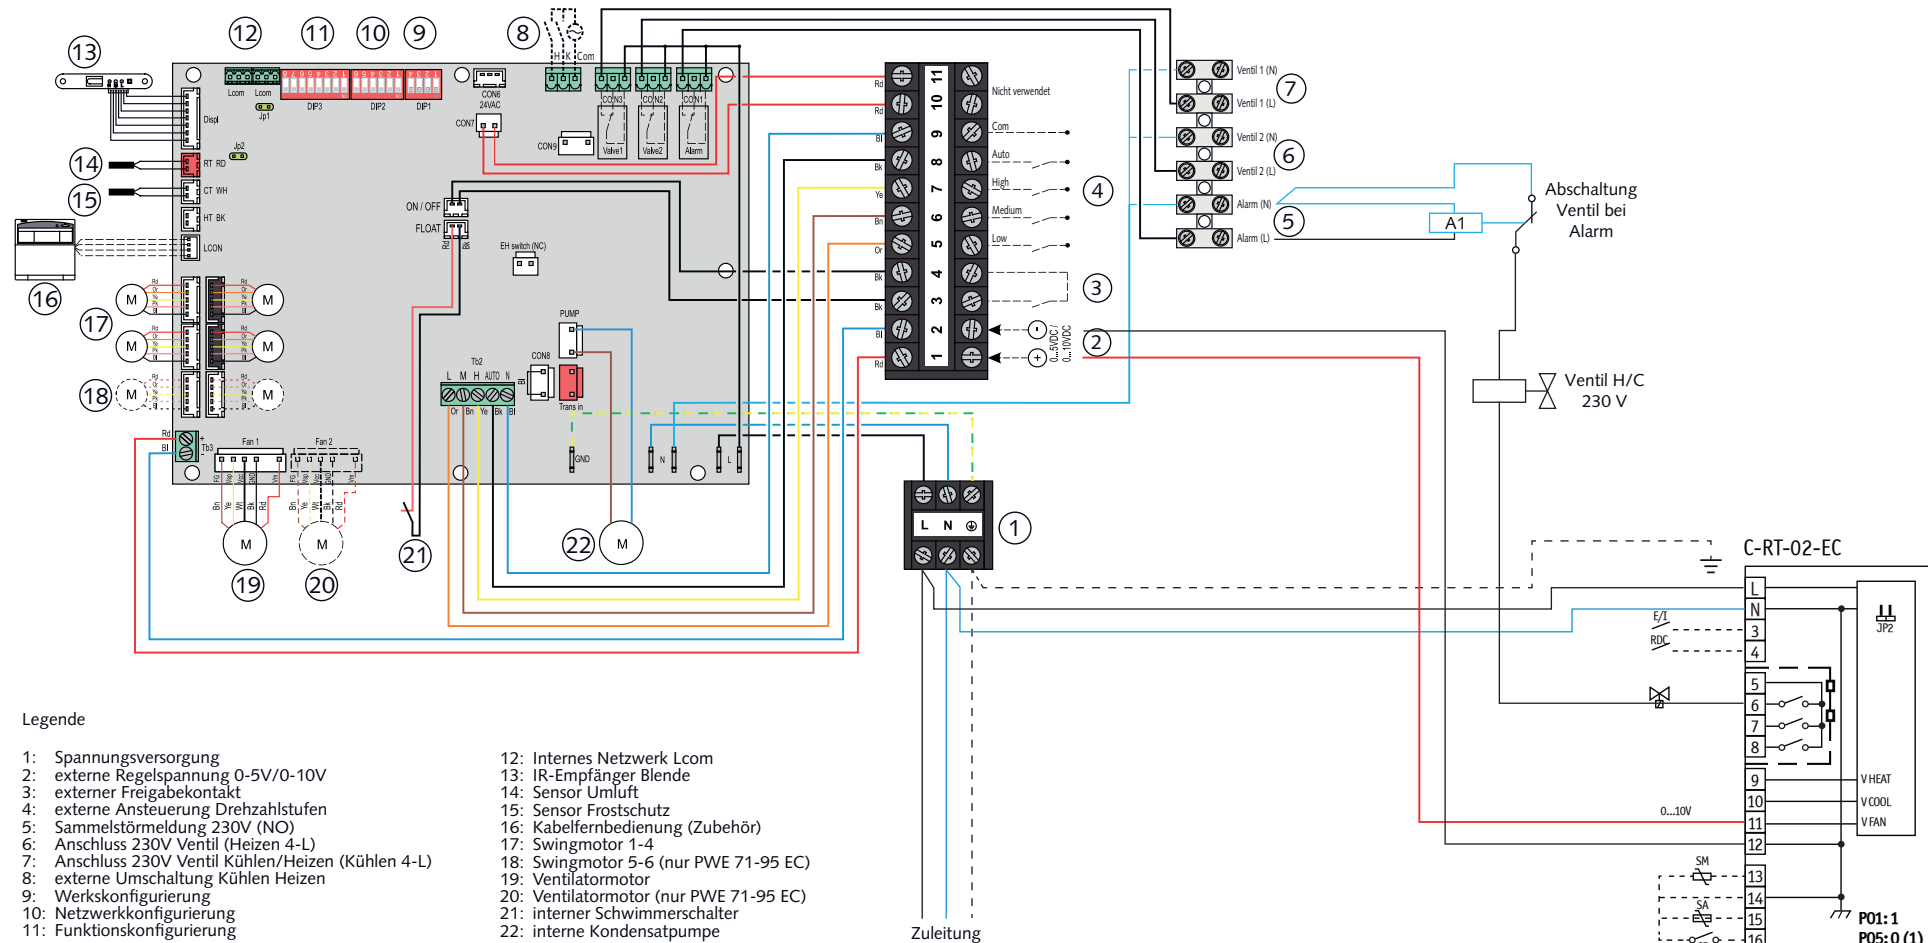

KRONE AG		
	bearbeitet:	geändert:
Name:	D.S.	
Datum:	29.10.2021	
Uhrzeit:		
PWE-EC an C-RT-02-EC		

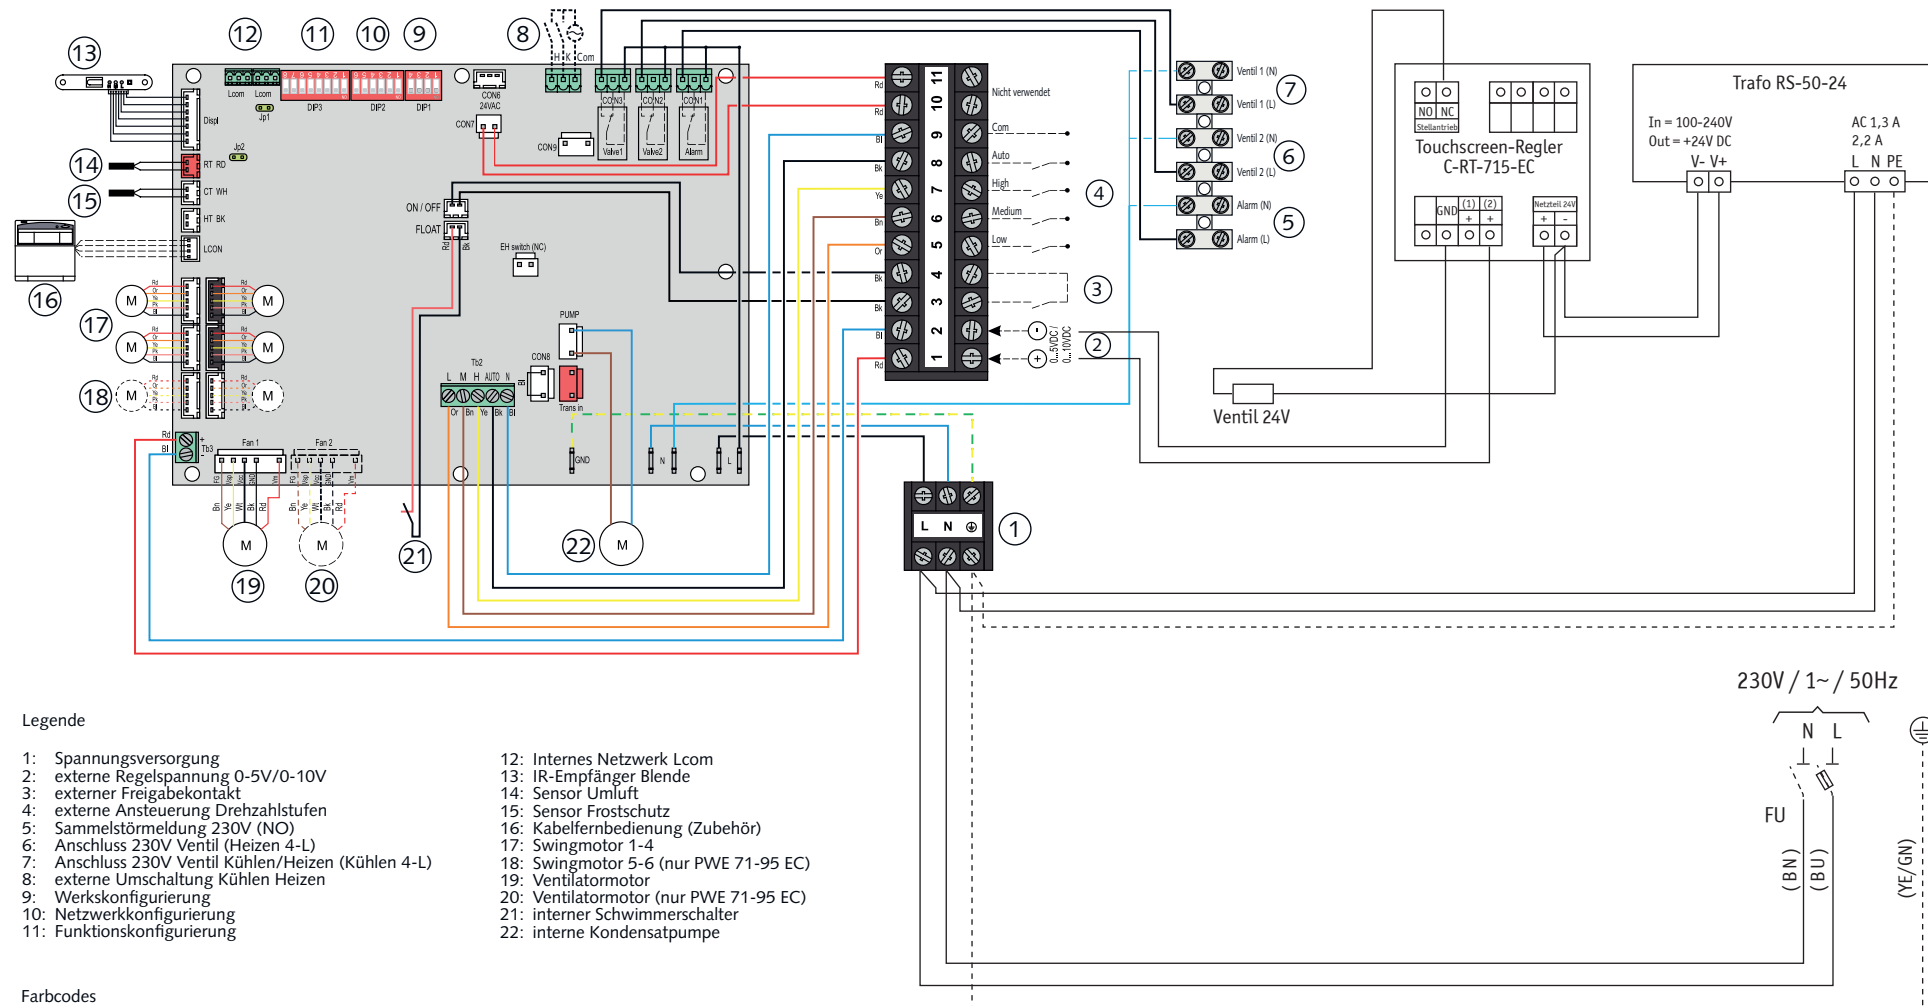

KRONE AG		
	bearbeitet:	geändert:
Name:	D.S.	
Datum:	29.10.2021	
Uhrzeit:		
PWE-EC mit Touchscreen-Regler RT-715-EC		