Vorsicht !!!!!

Klemmen 1 + 2 sind ausschliesslich für die Kommunikation zwischen Innen- und Aussengerät vorgesehen.

Niemals 230 V Spannung anlegen!!

Keine externe Geräte anschlissen, z.B. Kondensatpumpen.
Das zerstört die Geräteelektronik.

Auf korrekte Verkabelung achten!
Klemmen 1 + 2 als Anschluss für die Gerätekommunikation nutzen!
Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ist, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Schrauben fest anziehen, Sitz prüfen. Auf die richtige Erdung achten. Gleiche Erdung für Innen- und Aussengerät verwenden.
Zugentlastung und Klemmenabdeckung müssen korrekt angebracht sein.

Krone AG
Grossmattstrasse 24
CH-8964 Rudolfstetten
Telefon 044 918 72 52

g.lopez@krone-klima.ch
www.kroneklima.ch

CHE-386.222.317 MwSt.

Ein Unternehmen der

KRONE AG
IHR PARTNER FÜR KÄLTE & KLIMA

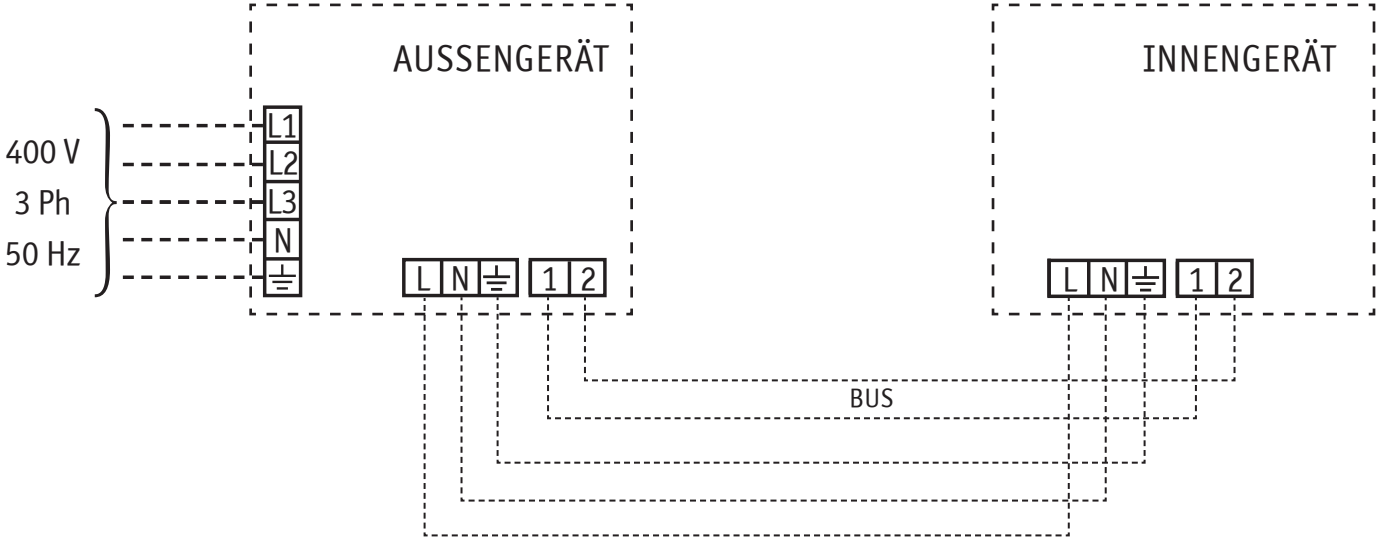

Empfohlene Absicherung 16 Ampere

KRONE		
	bearbeitet:	geändert:
Name:	H.H.	
Datum:	19.08.2020	
Uhrzeit:		
	GUD-125-WAX Elektrische Anschlüsse	

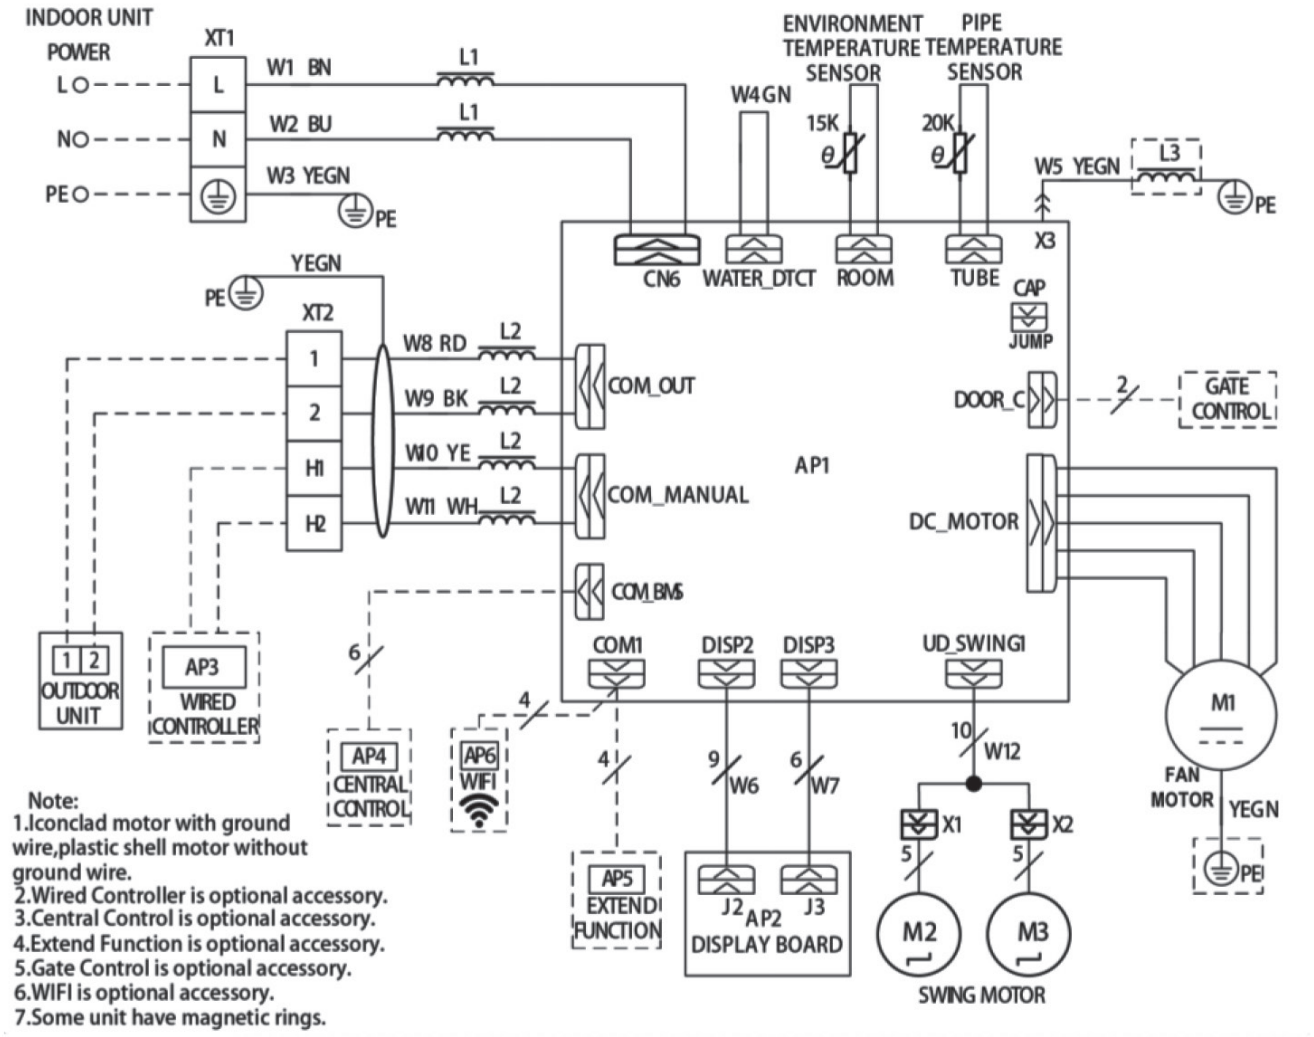

KRONE		
	bearbeitet:	geändert:
Name:	H.H.	
Datum:	19.08.2020	
Uhrzeit:		
	GUD-125-WAX	