


- A: Geräteplatine
- 1: Ventilator
- 2: Jumper JP1
Dieser Jumper ist bei Erstellung einer Gruppensteuerung am letzten Gerät in der Steuerkette auf der Platine zu setzen
- 3: Jumper CN9
geöffnet --> 0-5 V DC Ansteuerung
geschlossen --> 0-10V DC Ansteuerung
- 4: Sensor Register
- 5: Sensor Raumtemperatur
- 6: Swingmotor
- 7: Anzeigedisplay
- 8: Kabel-Fernbedienung (optional)


 **KRONE**

	bearbeitet:	geändert:
Name:	H.H.	
Datum:	15.08.2019	
Uhrzeit:		
WLT-EC Elektrisches Schaltschema		

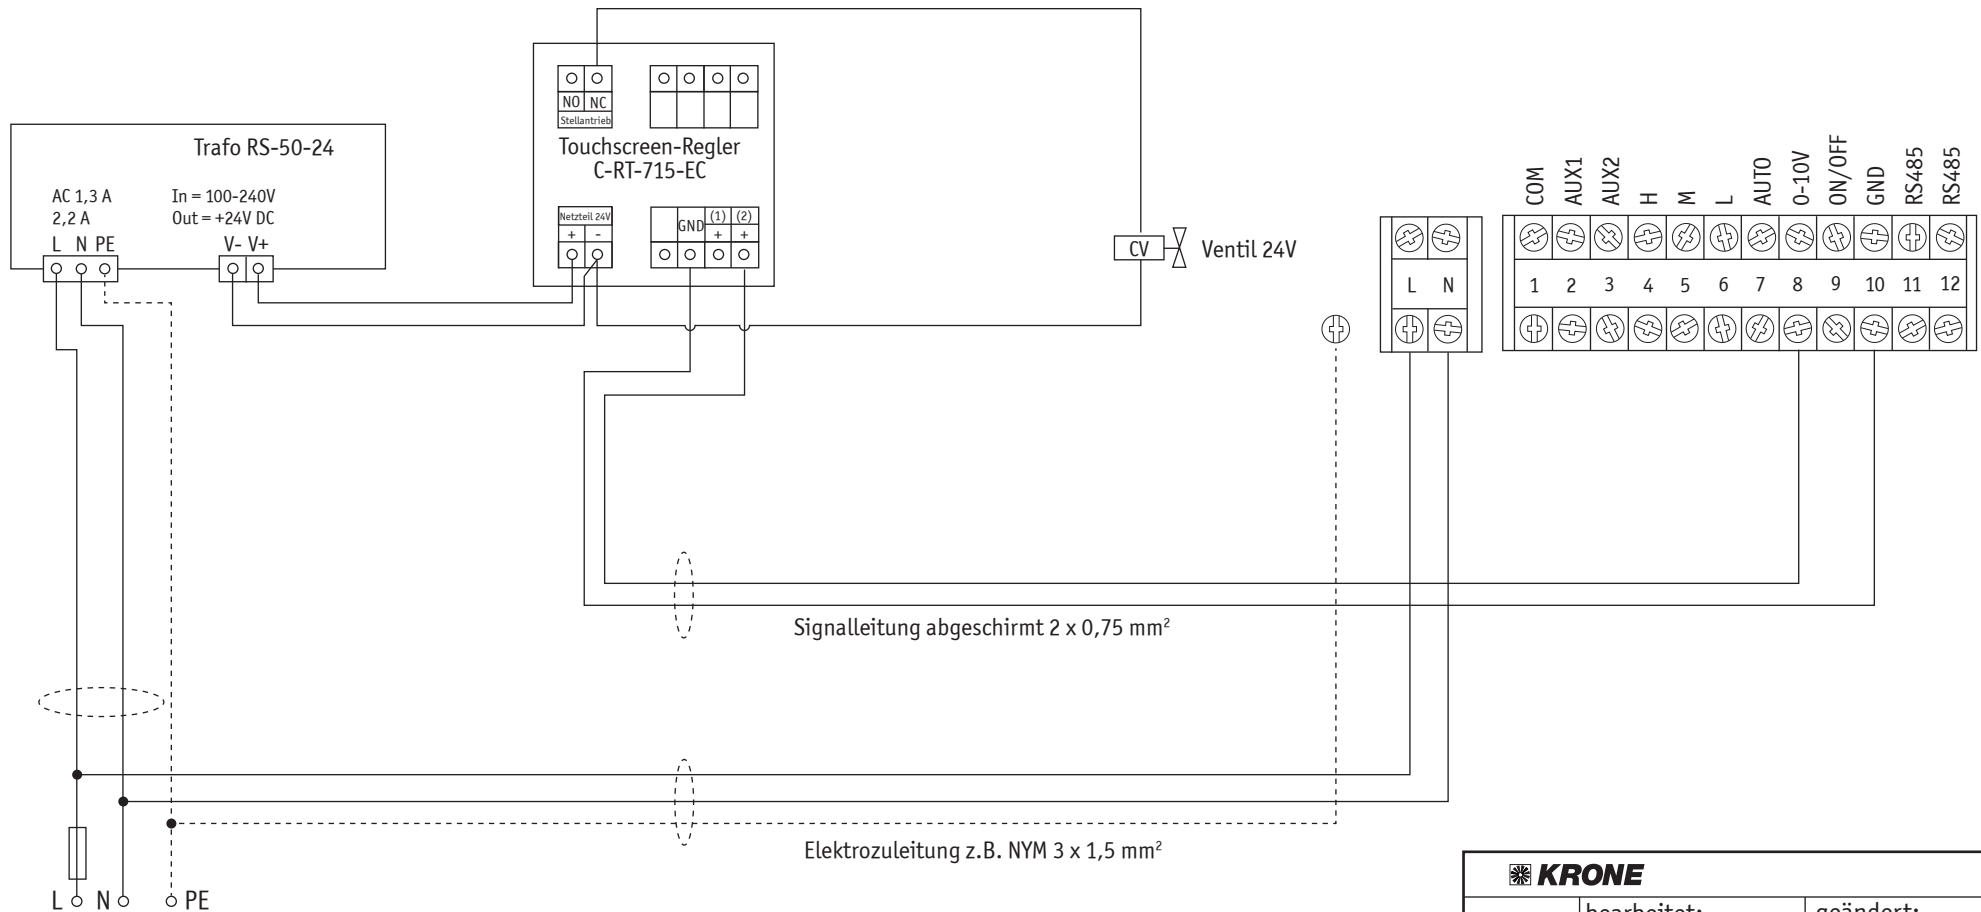

KRONE

	bearbeitet:	geändert:
Name:	H.H.	
Datum:	13.05.2020	
Uhrzeit:		
WLT 21-81 EC an Regler RT-715-EC Konfiguration Kühlen oder Heizen, 2-Leitersystem		

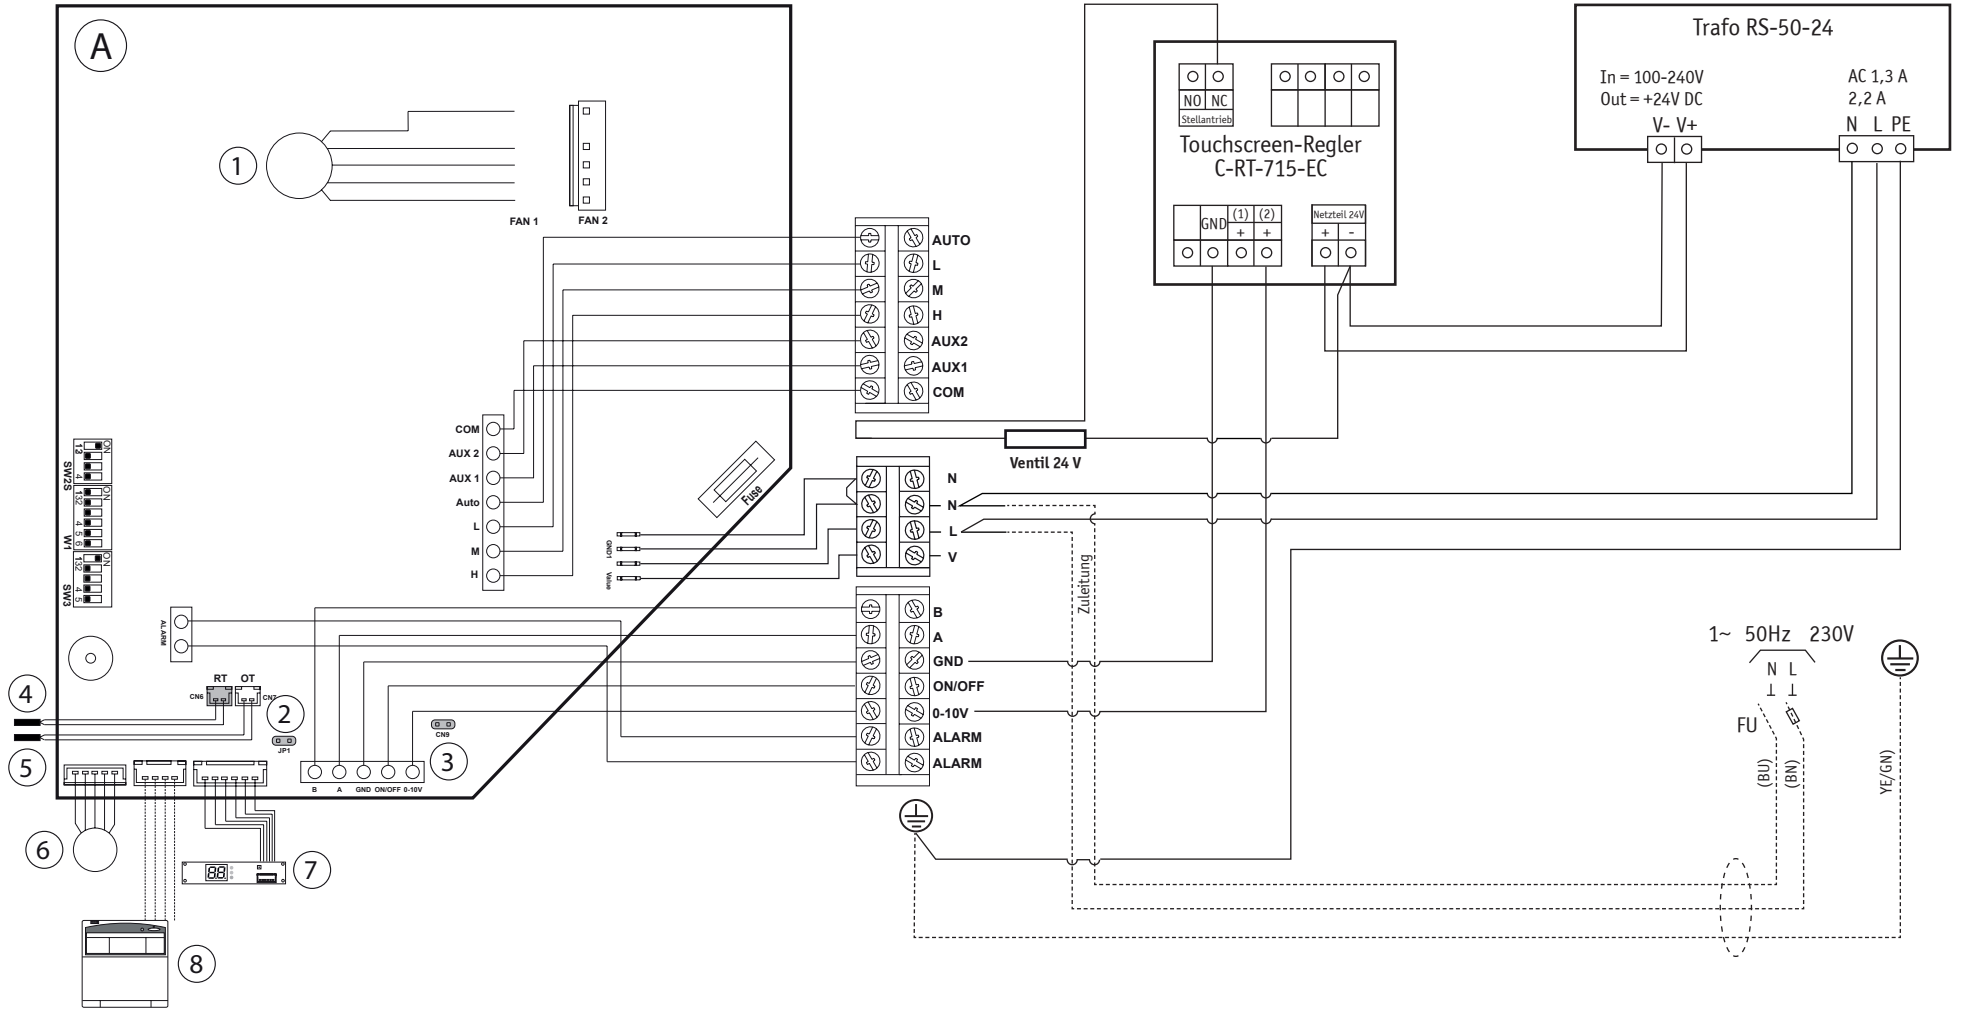

KRONE

	bearbeitet:	geändert:
Name:	H.H.	
Datum:	22.09.2020	
Uhrzeit:		
WLT-EC mit Touchscreen-Regler RT-715-EC		