



KABELVERBINDUNG ZWISCHEN L-KIT UND AUßENEREINHEITEN

Der übliche Anschluss von Innen- und Außengeräten erfolgt wie folgt:

1.

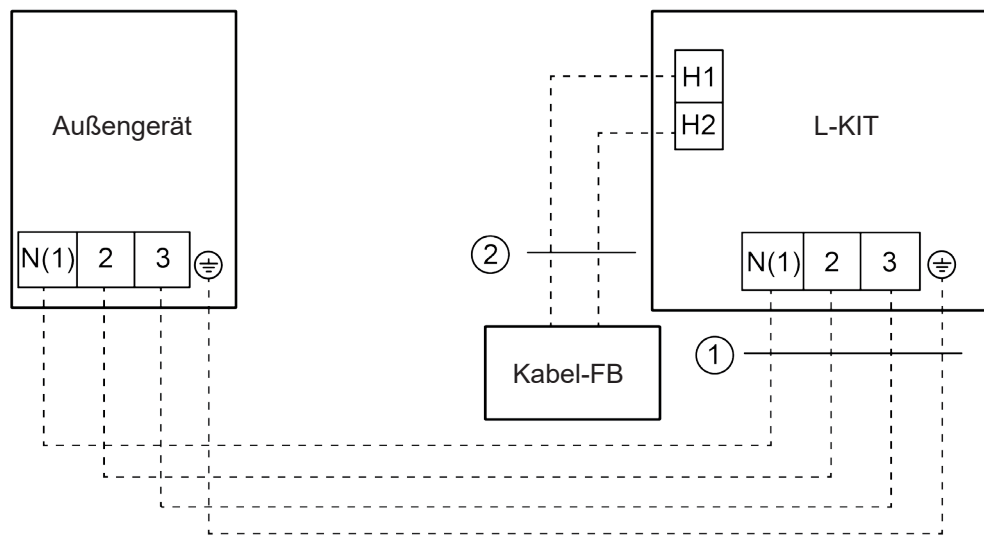


2.

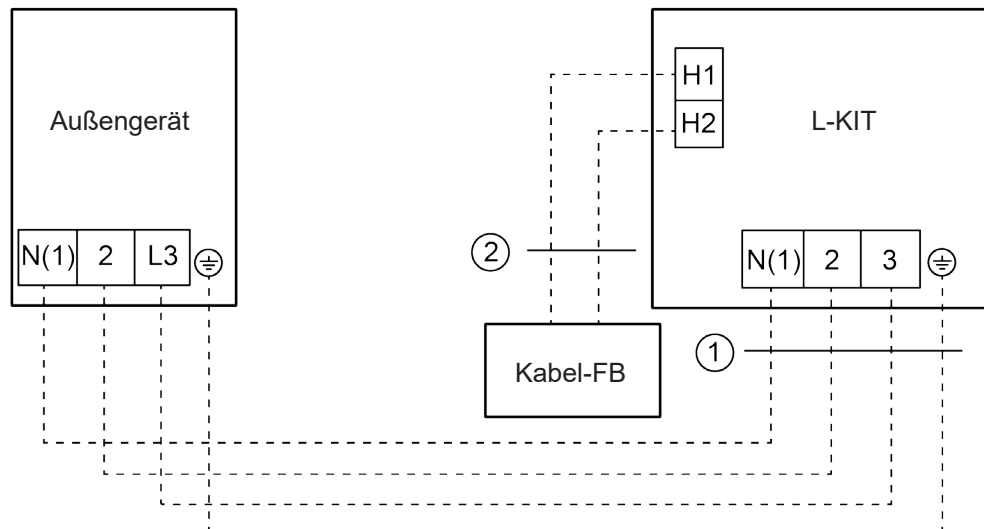

1. Netzkabel 4 x 1,0 mm²

2. Kommunikationskabel 2 x 0,75 mm²

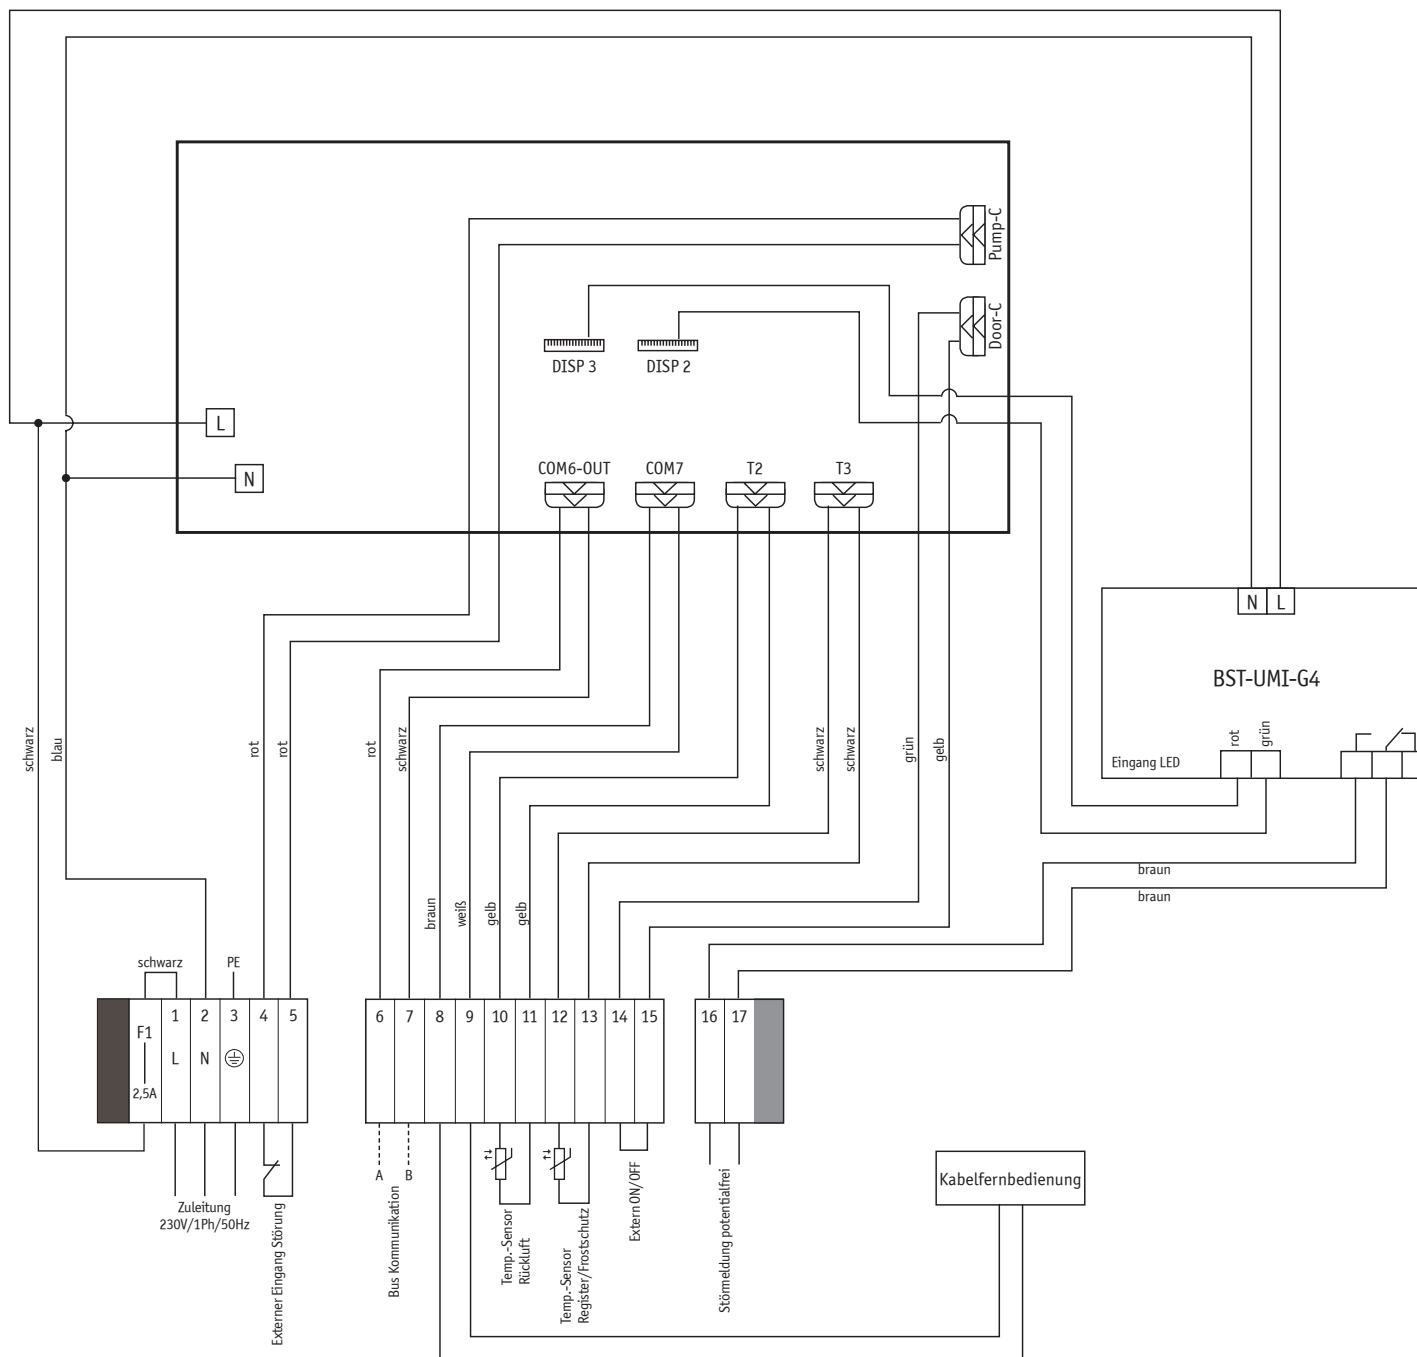

Pump	4 5	Störkontakt (Eingang)
Com 6	6 7	Busleitung
COM7	8 9	Kabel-Fernbedienung
T2	10 11	Temperatursensor Rückluft
T3	12 13	Temp.-Sensor Frostschutz Register mittig
Door-C	14 15	Fern-EIN/AUS-Kontakt
	16 17	Störmeldung (Ausgang) potentialfrei

KRONE		
	bearbeitet:	geändert:
Name:	H.H.	
Datum:	10.03.2020	
Uhrzeit:		
U-Match Lüftungsgerät, Version GUD (R32) ohne Lüftersteuerung		