


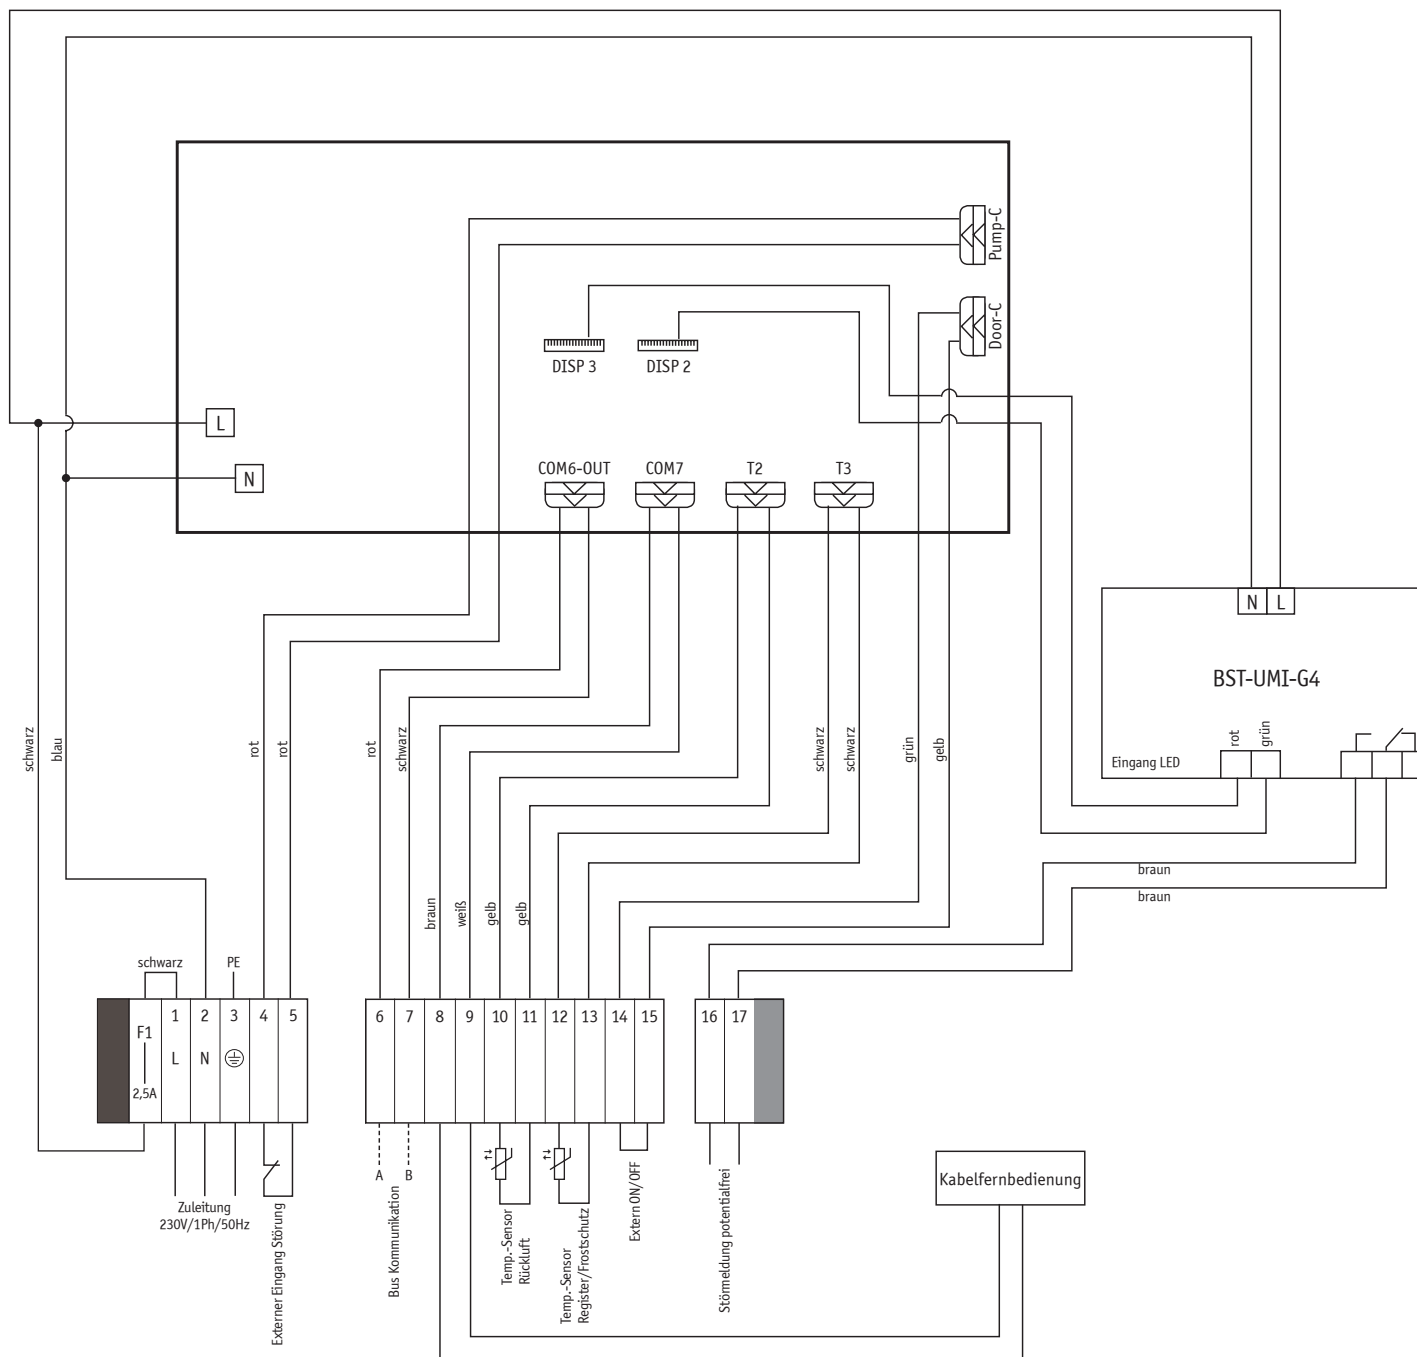

Pump	4 5	Störkontakt (Eingang)
Com 6	6 7	Busleitung
COM7	8 9	Kabel-Fernbedienung
T2	10 11	Temperatursensor Rückluft
T3	12 13	Temp.-Sensor Frostschutz Register mittig
Door-C	14 15	Fern-EIN/AUS-Kontakt
	16 17	Störmeldung (Ausgang) potentialfrei

KRONE

	bearbeitet:	geändert:
Name:	H.H.	
Datum:	10.03.2020	
Uhrzeit:		
U-Match Lüftungs-Kit, Version GUD (R32) ohne Lüftersteuerung		